8175-6108-2903-8276

시험성적서

1. 성 적 서 번 호 : CT21-055318K
2. 의 뢰 자
   ○ 업 체 명 : 주식회사 로바
   ○ 주 소 : 서울특별시 강남구 강남대로 382, 18층 1826호(역삼동, 메리츠타워)
3. 시험기간 : 2021년 05월 12일 ~ 2021년 05월 25일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리용
5. 시 료 명 : roVa Flex Plus
6. 시험방법
   (1) KS C IEC 62631-3-2:2015
7. 시험결과

1) roVa Flex Plus

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
표면고유저항	Ω	(1)	4.12×10^{10}	(23 ± 2) ℃, (50 ± 5) % R.H., 100 V	A

※ 시험장소
A : 충청남도 서산시 대산읍 평신1로 595-10(대산읍)

확인	작성자 성 명	이두희	이두희	기술책임자 성 명	최정진	최정진

비고 :
1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.
2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다.
4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.

2021년 05월 25일

한국건설생활환경시험연구원장

결과문의 : 31900 충청남도 서산시 대산읍 평신1로 595-10(대산읍) ☎ (041)419-3207

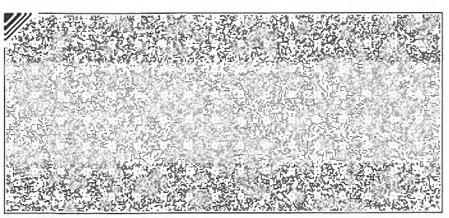
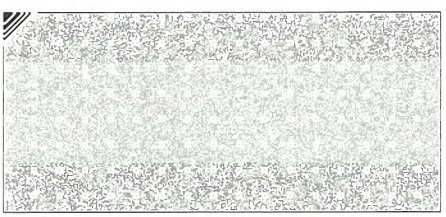
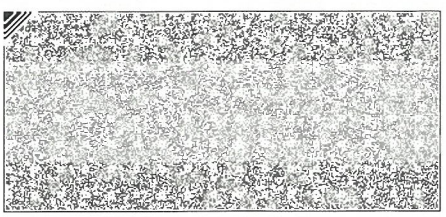

성 적 서 번 호 : CT21-055318K

시험성적서

8. 시료 사진

----- 끝 -----

COPY 본사본